

PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2125

QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
(DIRETTIVA 98/83/CE)

*Principali evidenze sulla qualità delle acque potabili nei 6
Comuni della provincia di Viterbo oggetto di indagine*

Aggiornamento al 31/03/2025



REGIONE
LAZIO

Indice

- 1** | **ANDAMENTO COMPLESSIVO VALORI ARSENICO E
FLUORURI NEL TRIENNIO 2022-2024**
- 2** | **RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNE NELL'ULTIMO
TRIMESTRE**




ANDAMENTO COMPLESSIVO VALORI ARSENICO E FLUORURI NEL TRIENNIO 2022-2024

Ai fini del monitoraggio del Piano di Azione l'amministrazione regionale, con il supporto di ARPA Lazio e dell'ASL di Viterbo, svolge indagini regolari sulla concentrazione dell'arsenico e dei fluoruri nell'acqua destinata al consumo umano nei 6 comuni della Provincia di Viterbo, con analisi dei prelievi mensili effettuati nei diversi punti di campionamento.



LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ARSENICO NELL'ACQUA POTABILE

Nel periodo 2022-2024, si osserva un **forte decremento** del numero di rilevazioni con **concentrazioni di arsenico sopra la soglia** ($>10 \mu\text{g/l}$), dal **63%** al **12%** del totale

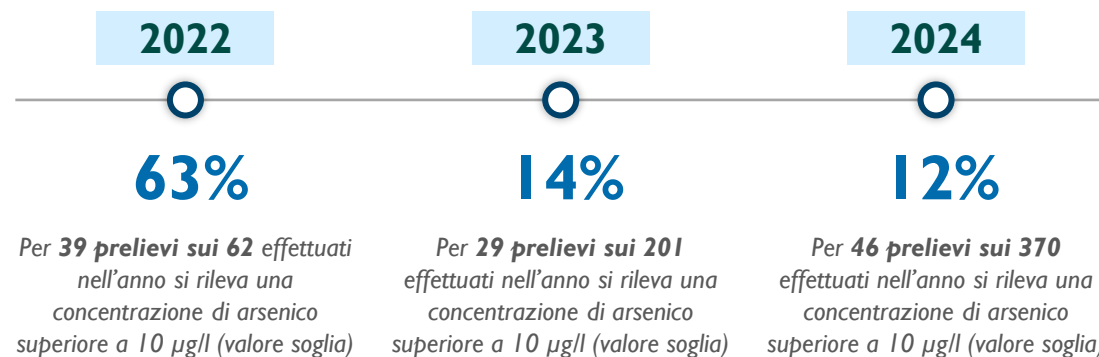


In particolare, nel 2024 si registrano performance particolarmente positive nei comuni di **Civitella d'Agliano e Farnese** che non hanno rilevato alcun superamento dei limiti



LIVELLI DI CONCENTRAZIONE FLUORURI NELL'ACQUA POTABILE

Nel periodo 2022-2024, si osserva una **riduzione significativa** del numero di rilevazioni con **concentrazioni di fluoruro sopra soglia** ($>1,5 \text{ mg/l}$), dal **23%** al **7%** del totale

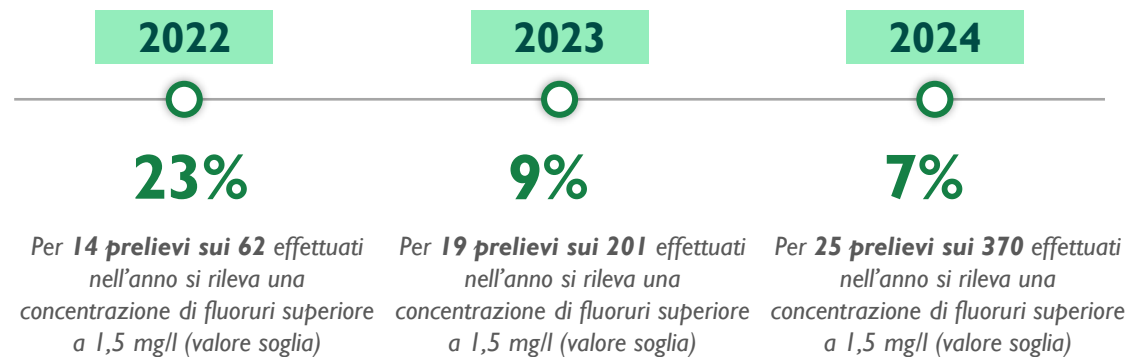


Anche la percentuale dei valori di fluoruri sopra soglia è diminuita nel corso del triennio: nel 2024 nei comuni di **Civitella d'Agliano, Farnese, Ronciglione e Tuscania** non è stato rilevato alcun valore sopra il limite


RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Comune di Bagnoregio


VALORI ARSENICO 2024

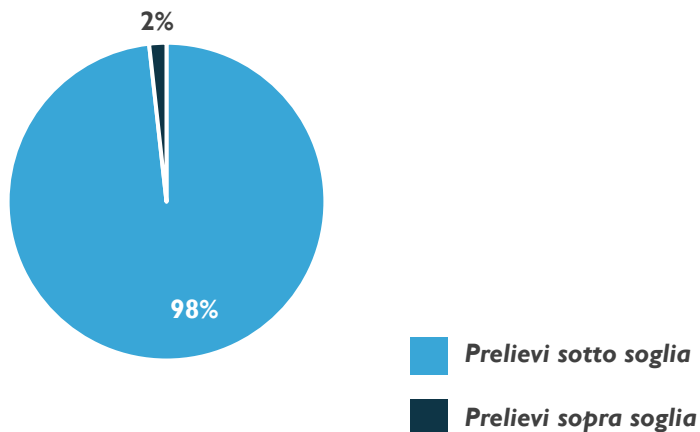

VALORI FLUORURI 2024

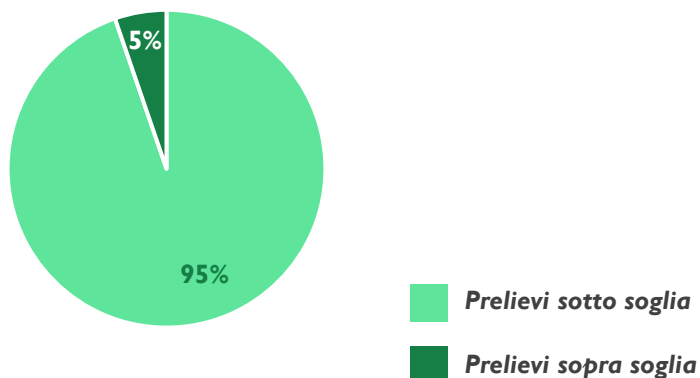


VALORI ARSENICO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

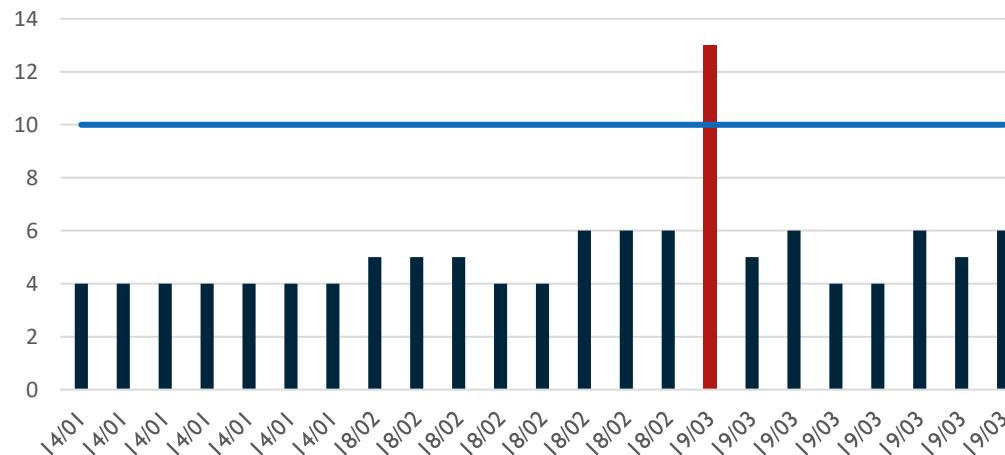

RILEVAZIONI
CRITICHE:
1 su 23

VALORI FLUORURI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

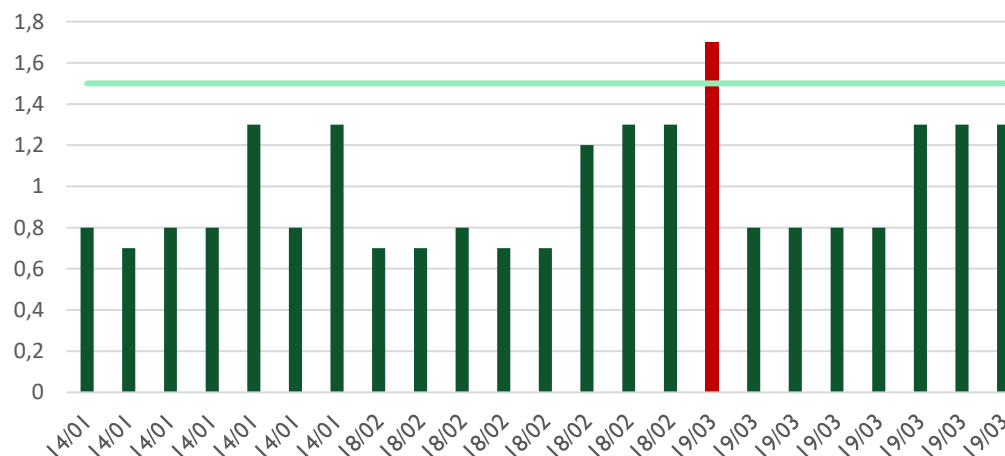


RILEVAZIONI
CRITICHE:
1 su 23


RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Comune di Civitella D'Agliano


VALORI ARSENICO 2024

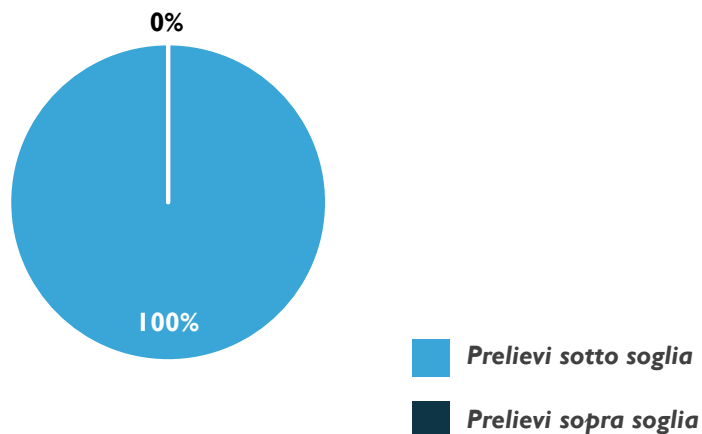

VALORI FLUORURI 2024

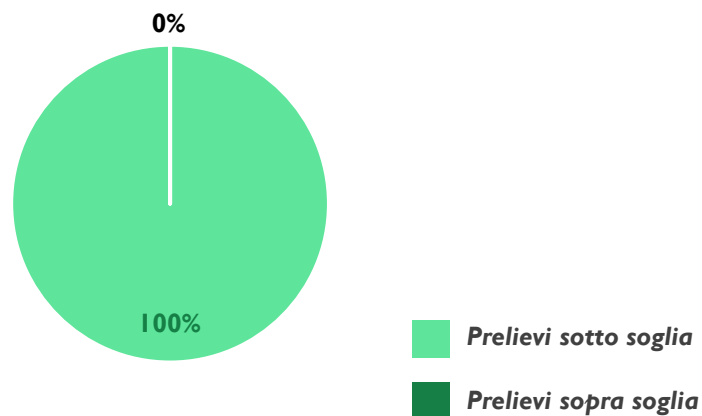


VALORI ARSENICO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

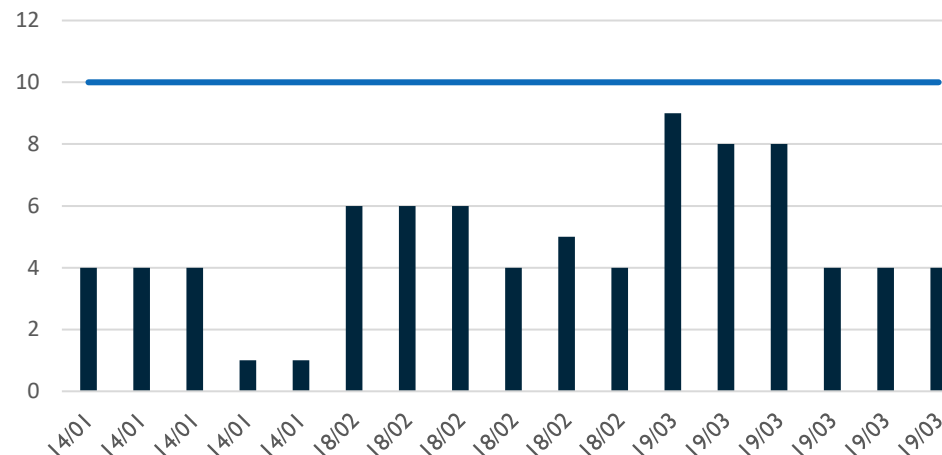

RILEVAZIONI
CRITICHE:
0 su 17

VALORI FLUORURI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

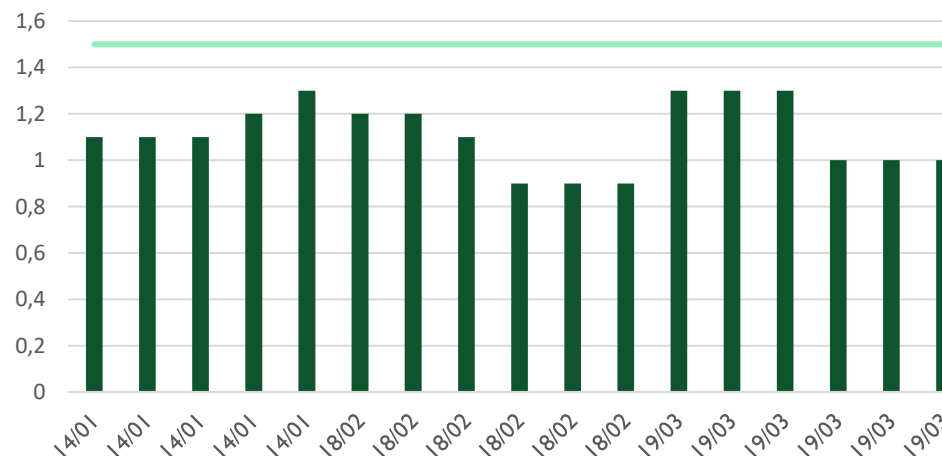


RILEVAZIONI
CRITICHE:
0 su 17


RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Comune di Fabrica di Roma


VALORI ARSENICO 2024

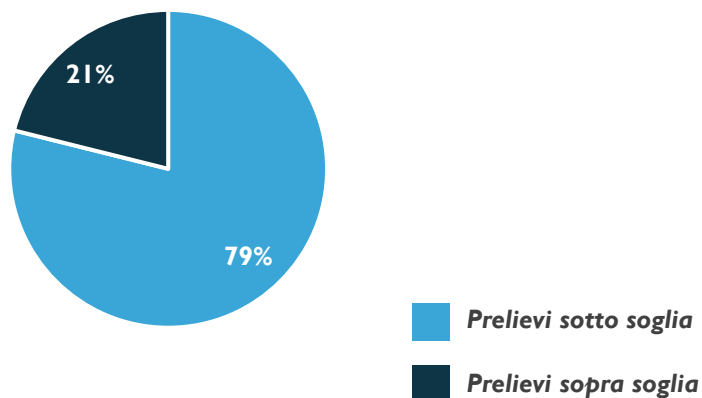


VALORI FLUORURI 2024

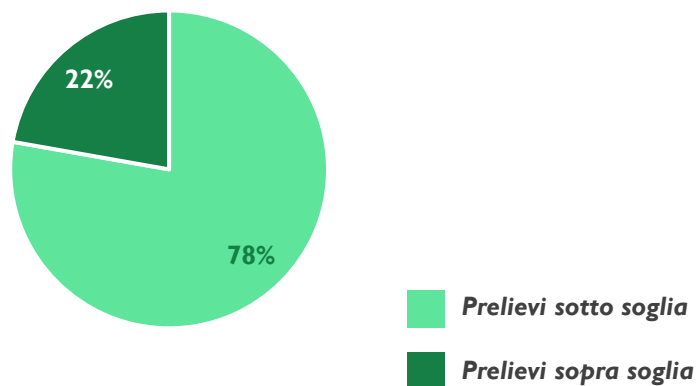

VALORI ARSENICO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

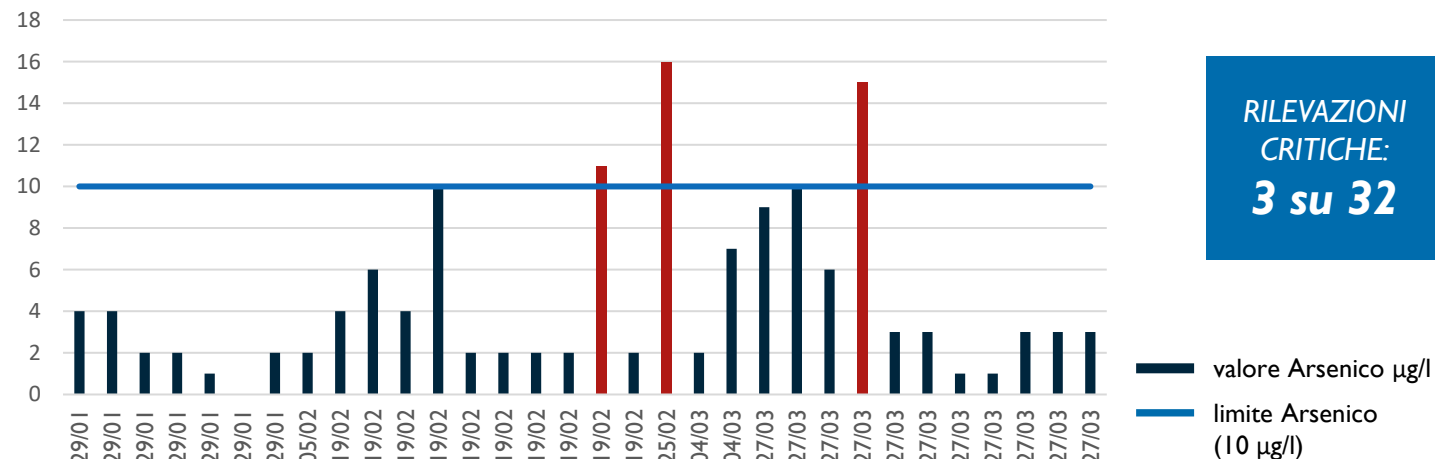


VALORI FLUORURI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

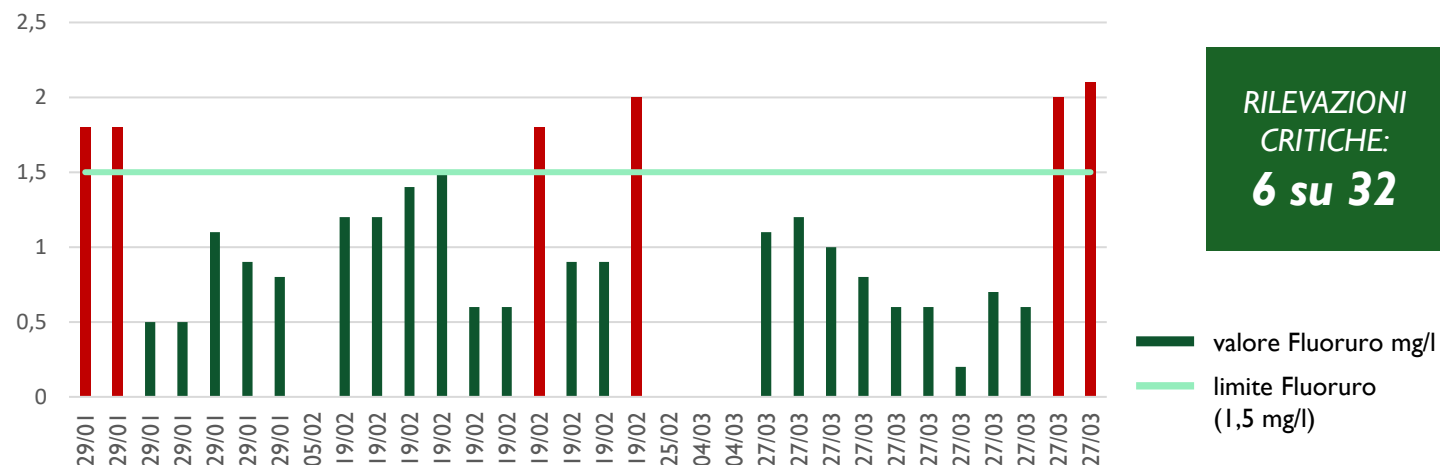


RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Comune di Farnese


VALORI ARSENICO 2024

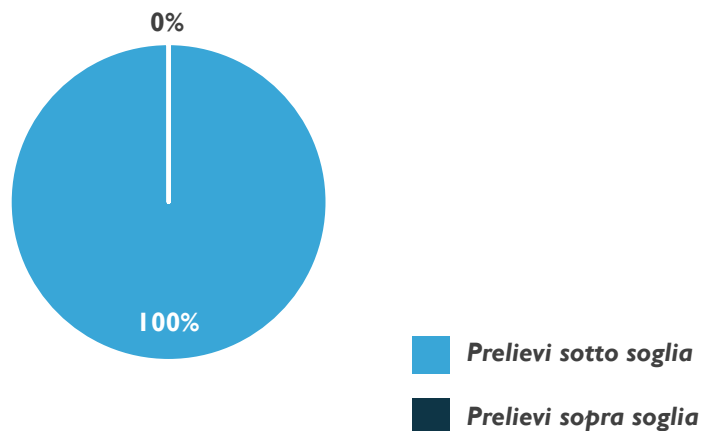

VALORI FLUORURI 2024

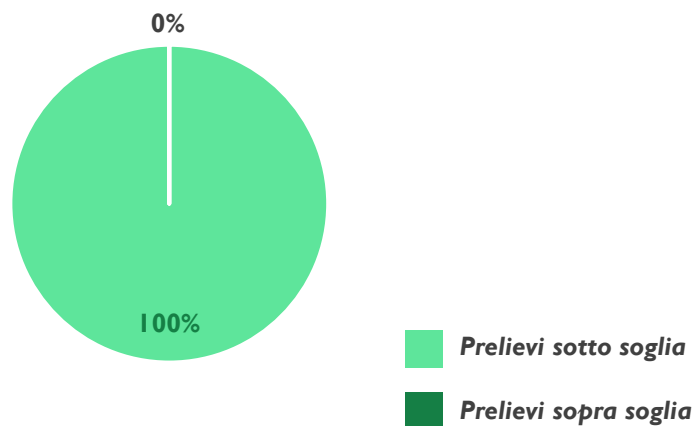


VALORI ARSENICO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

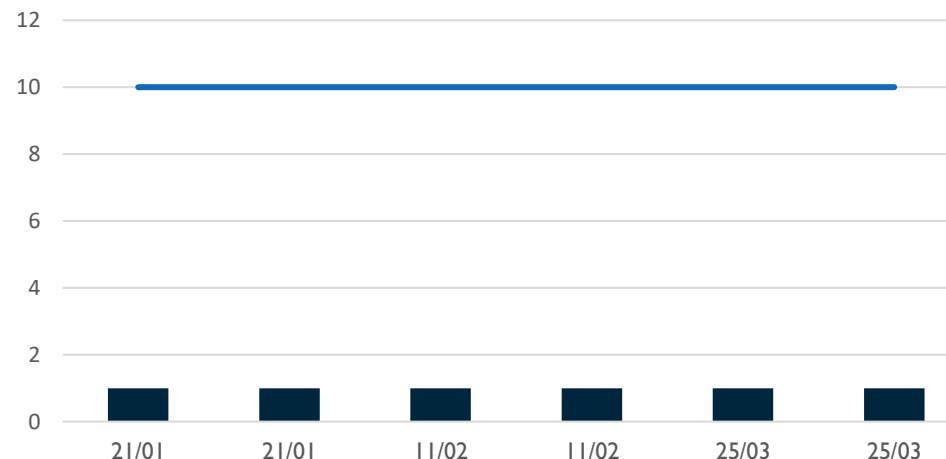

RILEVAZIONI
CRITICHE:
0 su 6

VALORI FLUORURI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

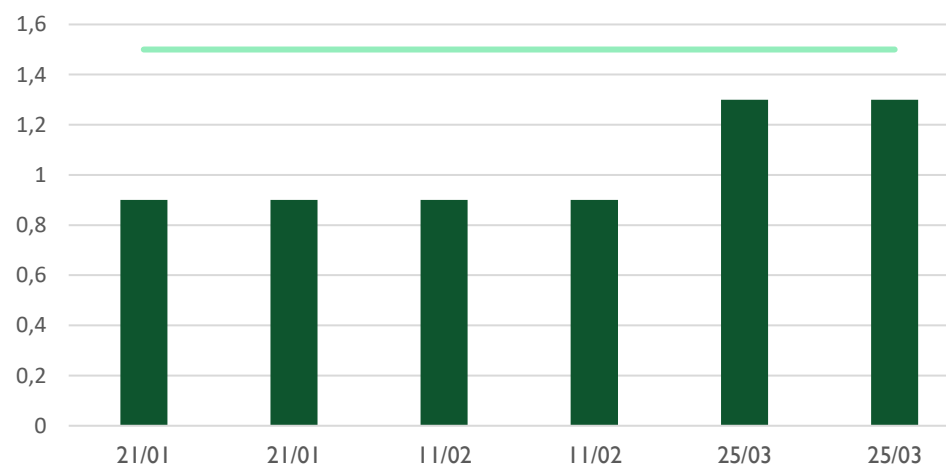


RILEVAZIONI
CRITICHE:
0 su 6

RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNE NELL'ULTIMO TRIMESTRE


Comune di Ronciglione

VALORI ARSENICO 2024

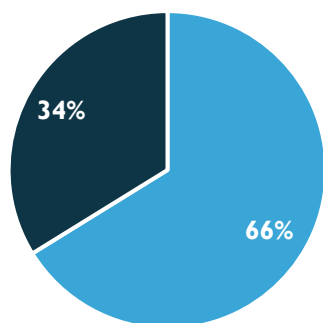


■ *Prelievi sotto soglia*
■ *Prelievi sopra soglia*

VALORI FLUORURI 2024

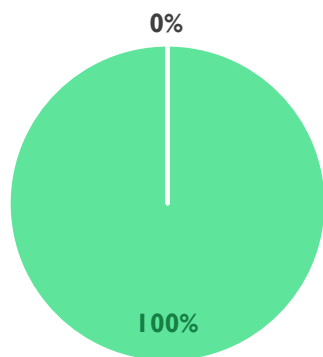

■ *Prelievi sotto soglia*
■ *Prelievi sopra soglia*


VALORI ARSENICO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

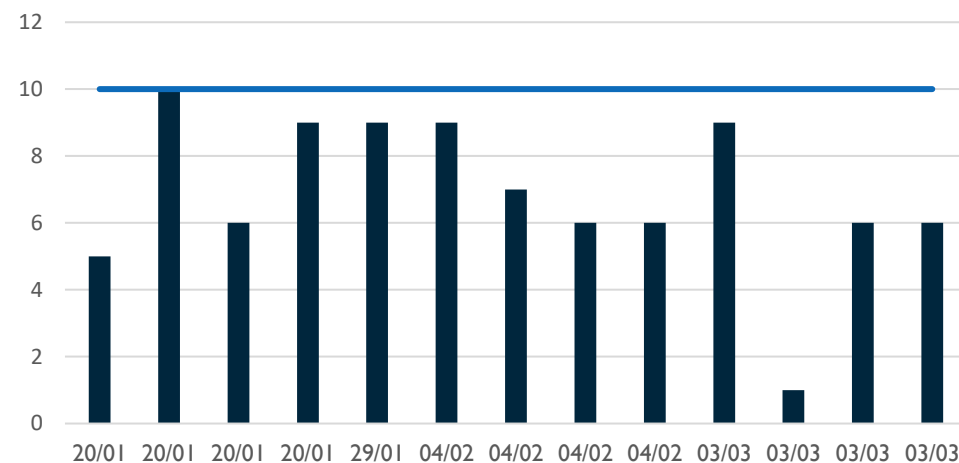

■ valore Arsenico µg/l
— limite Arsenico (10 µg/l)

RILEVAZIONI CRITICHE:
0 su 13

VALORI FLUORURI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

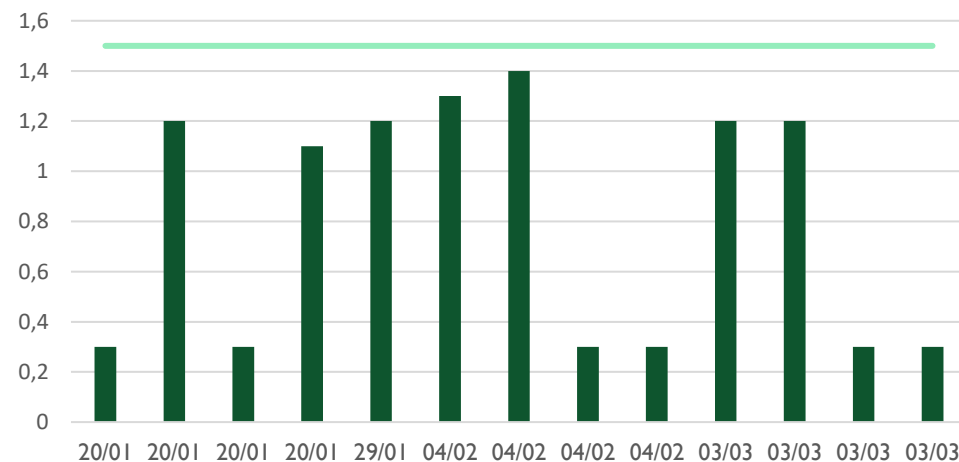


■ valore Fluoruro mg/l
— limite Fluoruro (1,5 mg/l)

RILEVAZIONI CRITICHE:
0 su 13


RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNE NELL'ULTIMO TRIMESTRE

Comune di Toscana


VALORI ARSENICO 2024

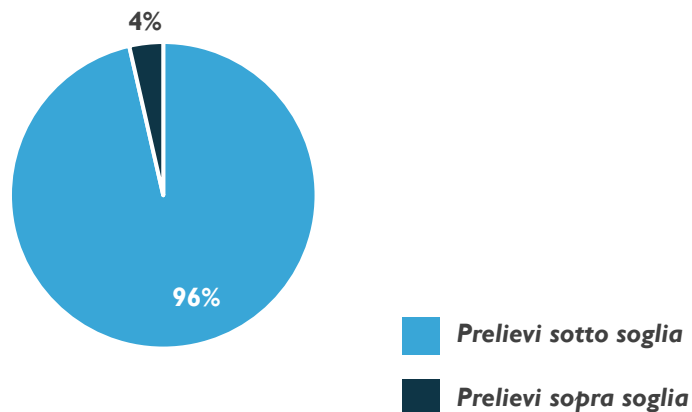

VALORI FLUORURI 2024

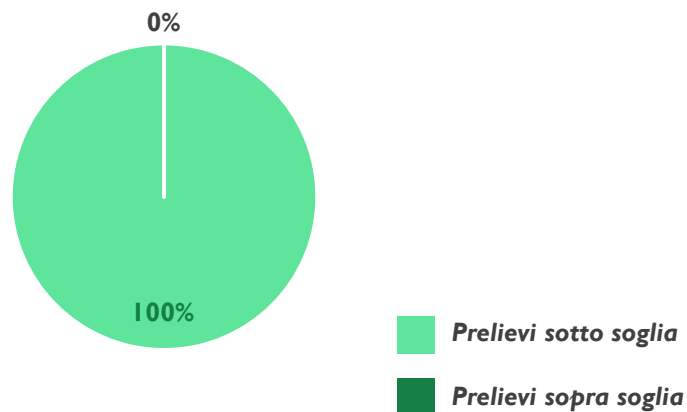


VALORI ARSENICO NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

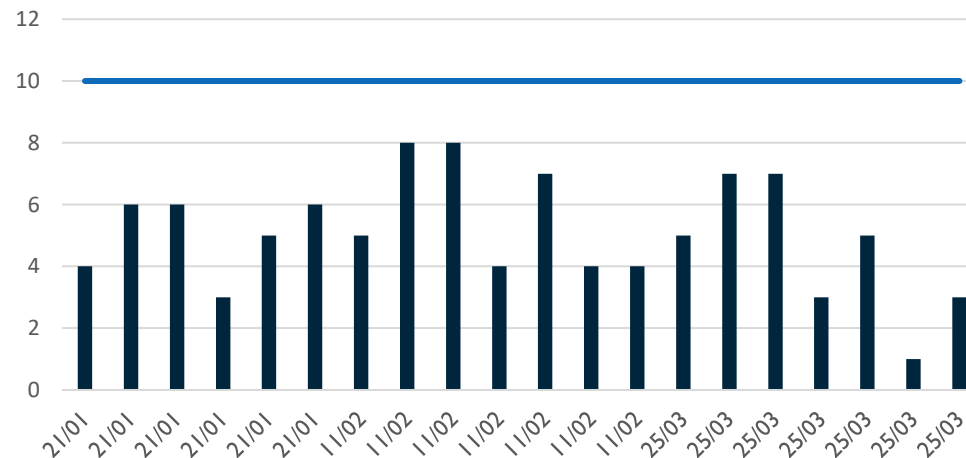

RILEVAZIONI
CRITICHE:
0 su 20

VALORI FLUORURI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

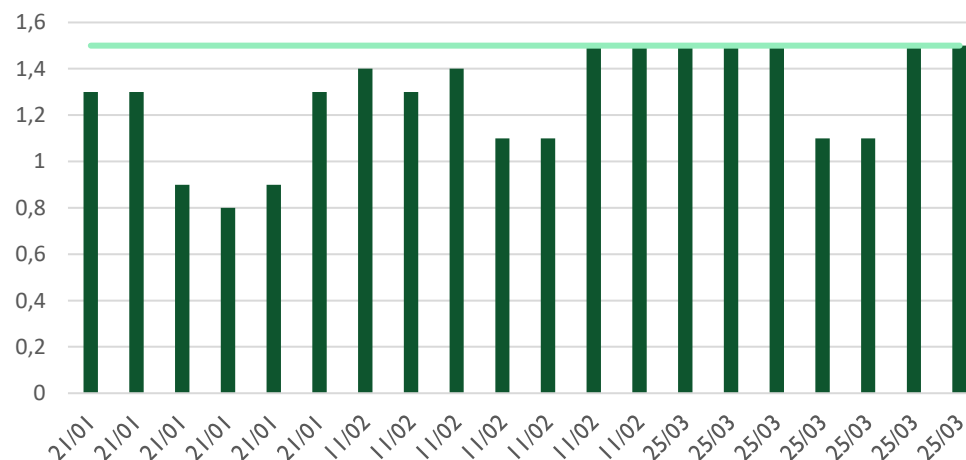

RILEVAZIONI
CRITICHE:
0 su 20



REGIONE
LAZIO