PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2125

QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (DIRETTIVA 98/83/CE)

Andamento dei valori rilevati di arsenico e fluoruri nelle acque potabili nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania nel 2026


Roma, 31 Ottobre 2026

REGIONE LAZIO

INDICE

1 ANDAMENTO COMPLESSIVO VALORI ARSENICO E FLUORURI NEL 2026

2 RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNI NEL 2026

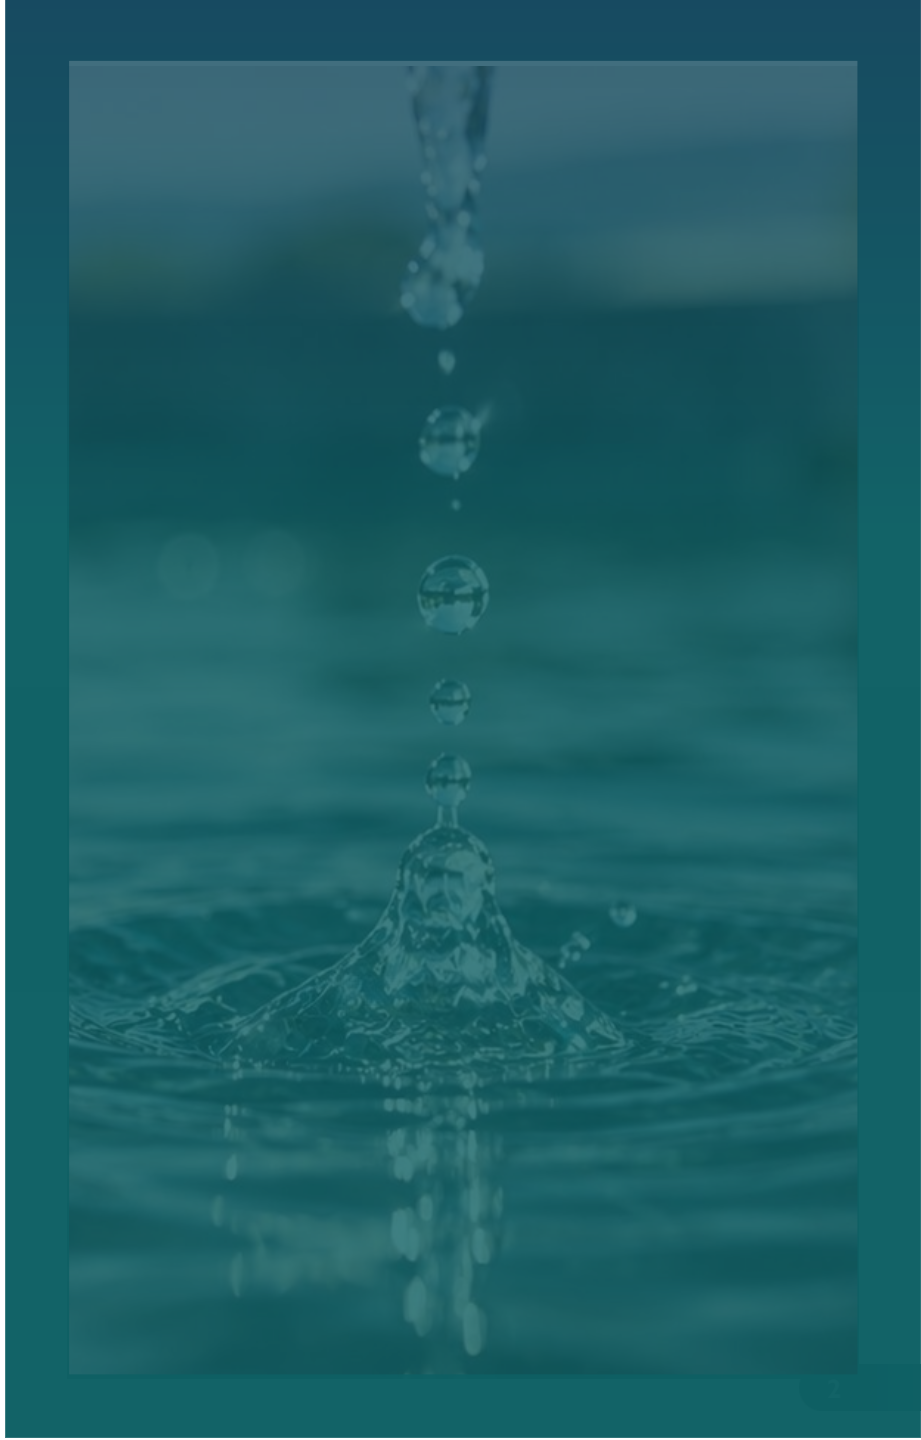

1 ANDAMENTO COMPLESSIVO VALORI ARSENICO E FLUORURI NEL 2026

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 settembre 2023, la Regione Lazio ha adottato un Piano di Azione condiviso con ATO 1 e Talete S.p.A. (soggetto gestore del servizio idrico integrato) per il superamento delle criticità dovute al mancato rispetto dei parametri di arsenico e fluoruri nelle acque potabili, nei seguenti comuni:

BAGNOREGIO | **CIVITELLA D'AGLIANO** | **FABRICA DI ROMA** | **FARNESE** | **RONCIGLIONE** | **TUSCANIA**

Arsenico - *valore soglia:* ***10 µg/l***

Valore Complessivo gen – ott 2026

6%

*Per **20 prelievi sui 359** effettuati nell'anno si rileva una concentrazione di arsenico superiore a 10 µg/l (valore soglia)*

Fluoruri - *valore soglia:* ***1,5 mg/l***

Valore Complessivo gen – ott 2026

2%

*Per **8 prelievi sui 362** effettuati nell'anno si rileva una concentrazione di fluoruri superiore a 1,5 mg/l (valore soglia)*


4 RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNI NEL 2026

Comune di Bagnoregio

Di seguito sono riportate le percentuali di rilevazioni di arsenico e fluoruri sopra e sotto soglia nel periodo gennaio–settembre 2026.

ARSENICO


Soglia normativa: 10 µg/l

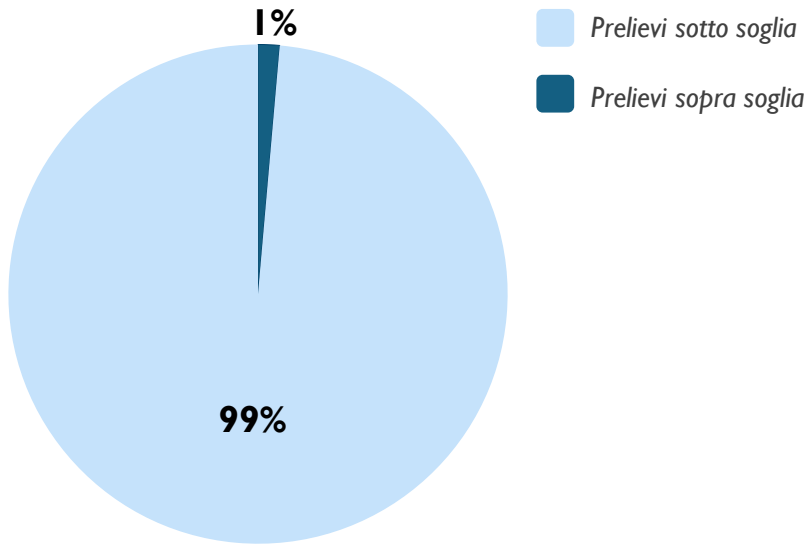

Prelievi totali: 72 | Prelievi sopra soglia: 1 (1%)

FLUORURI

Soglia normativa: 1,5 mg/l

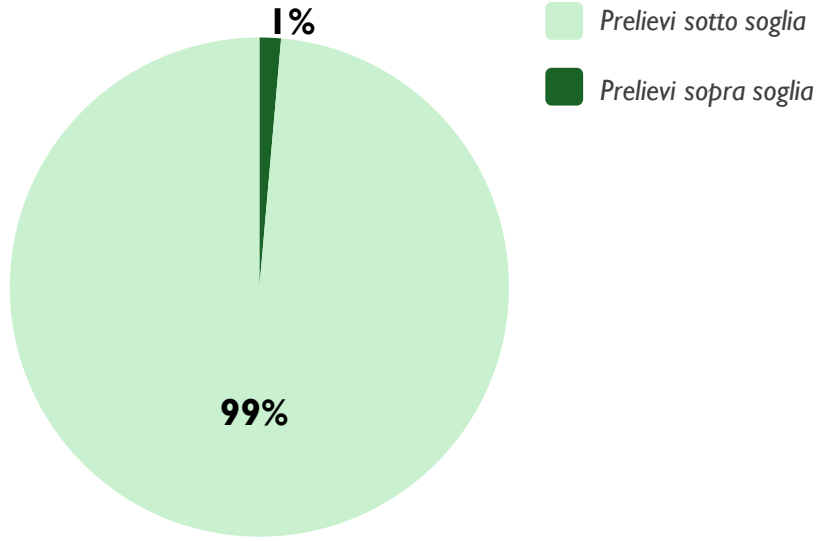

Prelievi totali: 72 | Prelievi sopra soglia: 1 (1%)


4 RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNI NEL 2026

Comune di Civitella D'Agliano

Di seguito sono riportate le percentuali di rilevazioni di arsenico e fluoruri sopra e sotto soglia nel periodo gennaio–settembre 2026.

ARSENICO


Soglia normativa: 10 µg/l

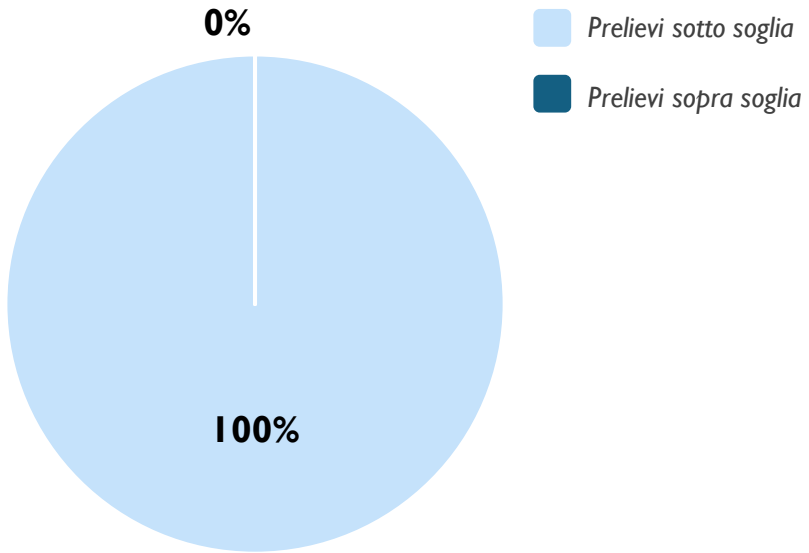

Prelievi totali: 54 | Prelievi sopra soglia: 0 (0%)

FLUORURI

Soglia normativa: 1,5 mg/l

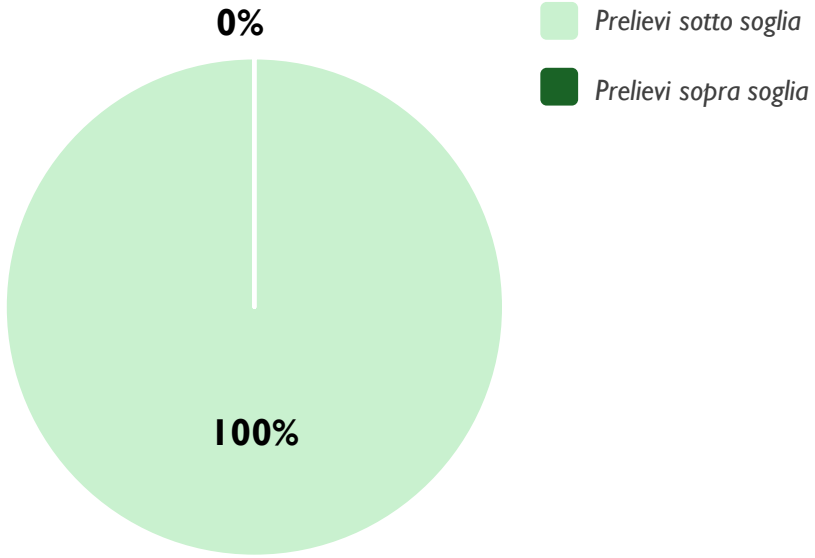

Prelievi totali: 54 | Prelievi sopra soglia: 0 (0%)


4 RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNI NEL 2026

Comune di Fabrica di Roma

Di seguito sono riportate le percentuali di rilevazioni di arsenico e fluoruri sopra e sotto soglia nel periodo gennaio–settembre 2026.

ARSENICO


Soglia normativa: 10 µg/l

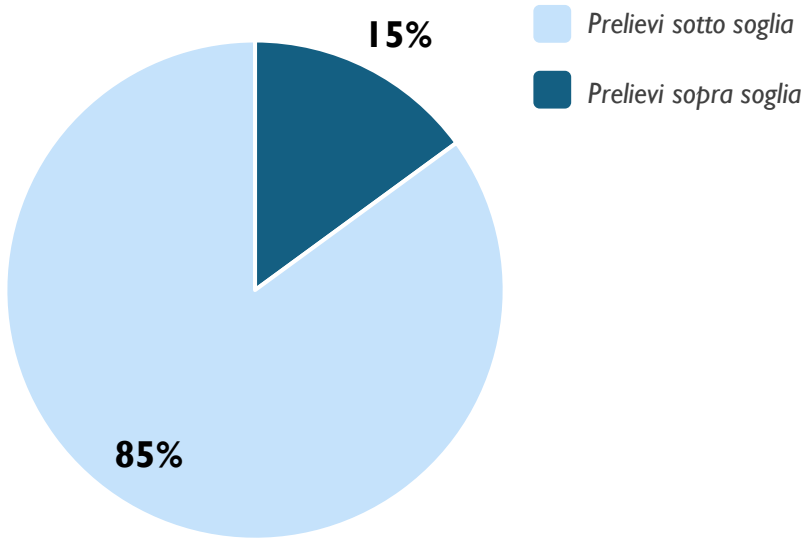

Prelievi totali: 107 | Prelievi sopra soglia: 16 (15%)

FLUORURI

Soglia normativa: 1,5 mg/l

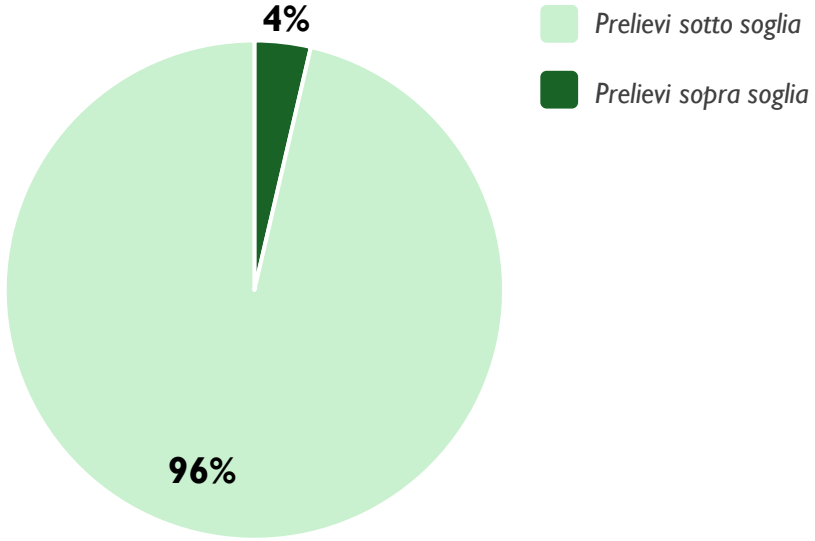

Prelievi totali: 110 | Prelievi sopra soglia: 4 (4%)


4 RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNI NEL 2026

Comune di Farnese

Di seguito sono riportate le percentuali di rilevazioni di arsenico e fluoruri sopra e sotto soglia nel periodo gennaio–ottobre 2026.

ARSENICO


Soglia normativa: 10 µg/l

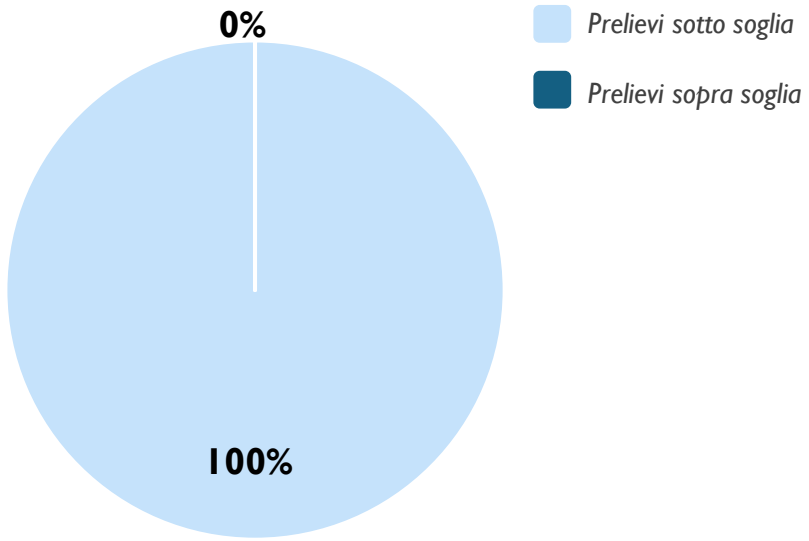

Prelievi totali: 24 | Prelievi sopra soglia: 0 (0%)

FLUORURI

Soglia normativa: 1,5 mg/l

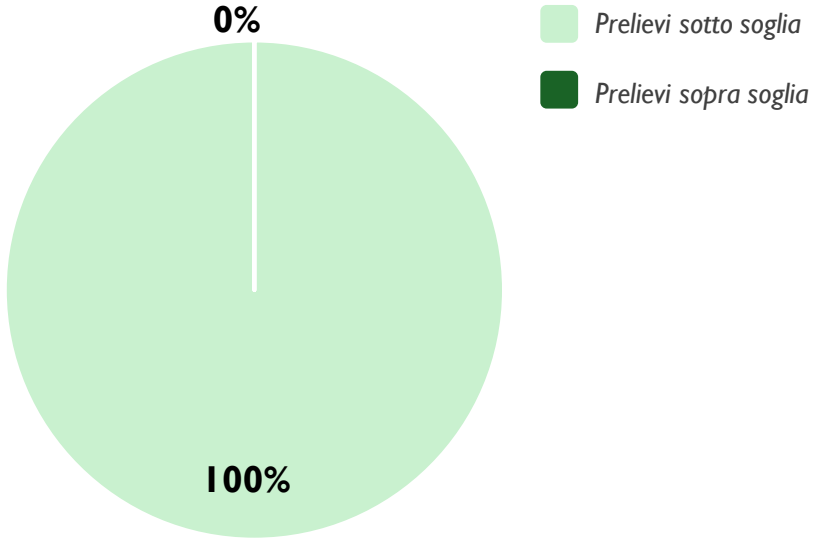

Prelievi totali: 18 | Prelievi sopra soglia: 0 (0%)


4 RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNI NEL 2026

Comune di Ronciglione

Di seguito sono riportate le percentuali di rilevazioni di arsenico e fluoruri sopra e sotto soglia nel periodo gennaio–settembre 2026.

ARSENICO


Soglia normativa: 10 µg/l

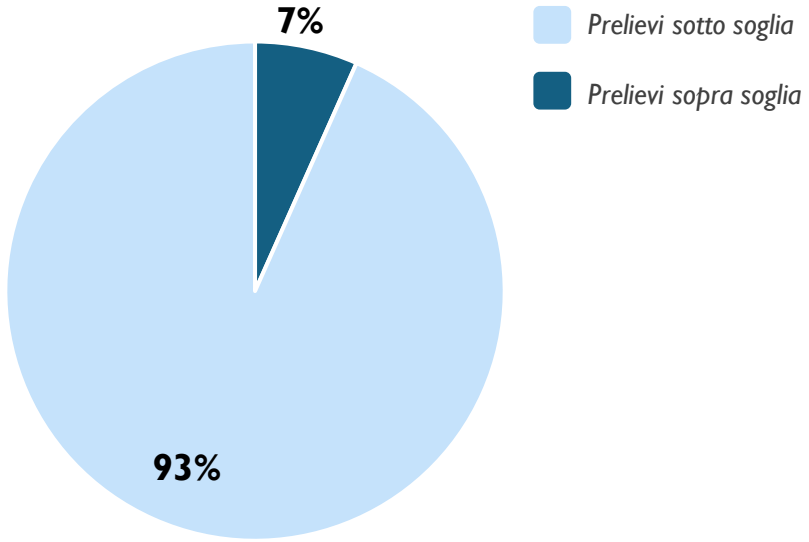

Prelievi totali: 45 | Prelievi sopra soglia: 3 (7%)

FLUORURI

Soglia normativa: 1,5 mg/l

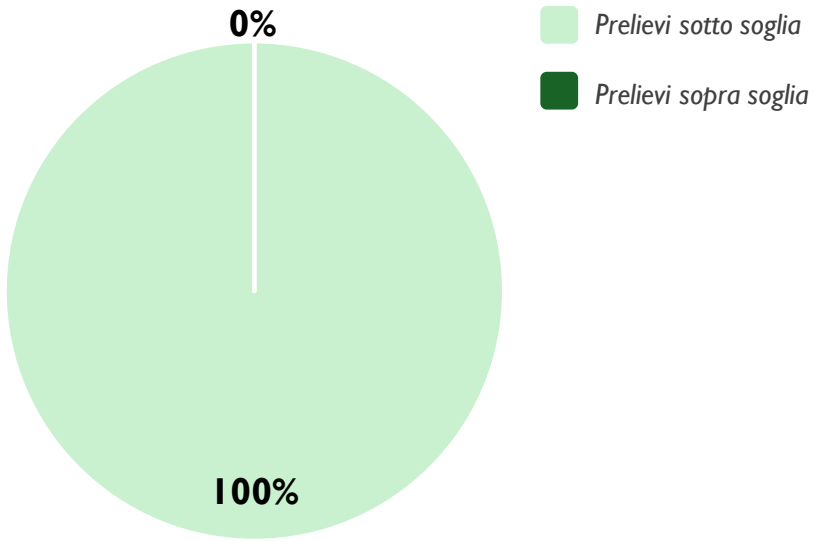

Prelievi totali: 45 | Prelievi sopra soglia: 0 (0%)


4 RISULTATI RILEVAZIONI PER COMUNI NEL 2026

Comune di Tuscania

Di seguito sono riportate le percentuali di rilevazioni di arsenico e fluoruri sopra e sotto soglia nel periodo gennaio–ottobre 2026

ARSENICO


Soglia normativa: 10 µg/l

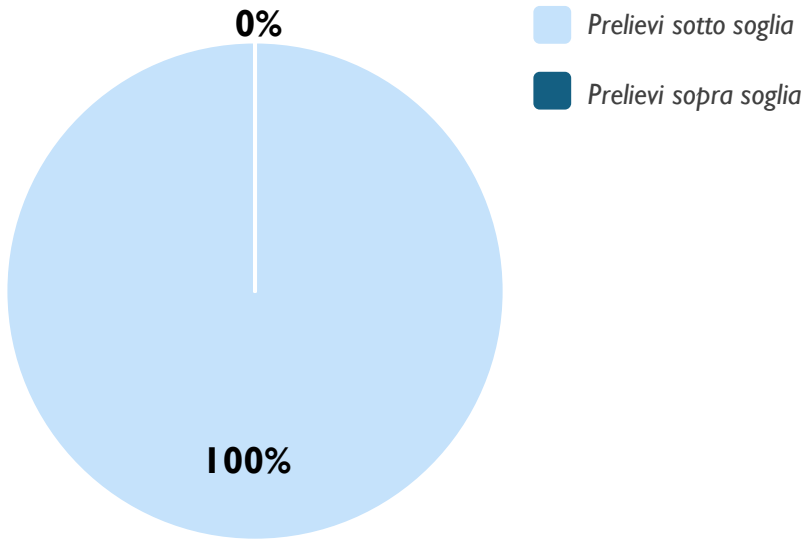

Prelievi totali: 63 | Prelievi sopra soglia: 0 (0%)

FLUORURI

Soglia normativa: 1,5 mg/l

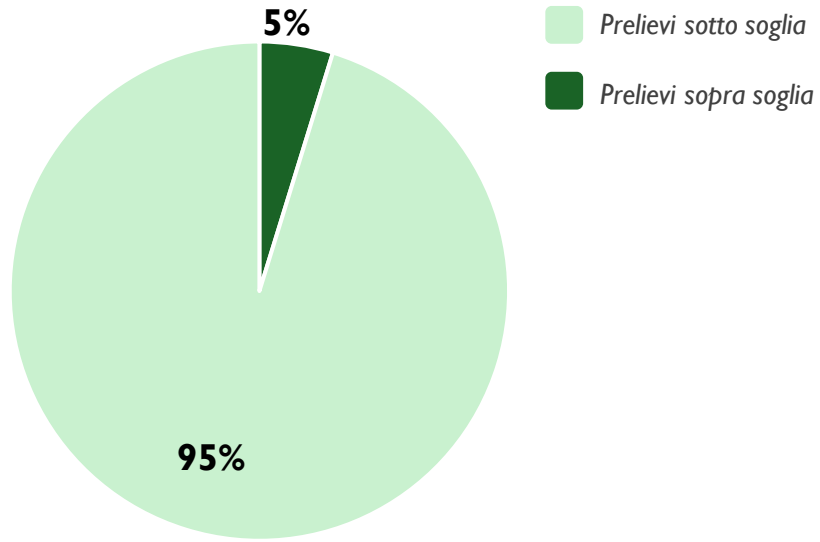

Prelievi totali: 63 | Prelievi sopra soglia: 3 (5%)



REGIONE
LAZIO