



MD X2 Misure radioattività

Data e ora : _____


N° Formulario/Gita : _____

Targa automezzo _____

Provenienza _____

LIVELLO ALLARME PORTALE CONFERMATO: LIVELLO 1 (< 25.000 cps) LIVELLO 2 (> 25.000 cps)

DESCRIZIONE POSIZIONE ANOMALIA (LUCE ROSSA INTERMITTENTE):

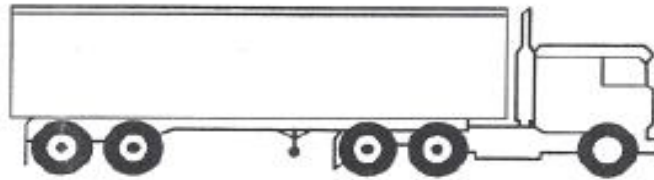

PRIMI PROVVEDIMENTI ADOTTATI:

- Blocco degli accessi all'impianto
- segnalato sul modulo **MD X2- Misure radioattività**, il livello di allarme
- segnalata la posizione della anomalia come indicato sul monitor del portale
- inserita la targa del mezzo
- effettuate le stampe dei reports nuclear meter e del formulario (rapporti con i grafici dei tre passaggi)
- inoltrate copie dei reports nuclear meter e del formulario alla segreteria del responsabile dell'impianto che provvede ad inoltrarli via E-mail entro 4 ore (o telefonicamente quando non sia possibile inviare E-mail) all'E.Q.
- avvertito immediatamente il responsabile operativo o il responsabile dell'impianto.
- provveduto ad allontanare tutte le persone presenti nell'intorno e disposto che il conduttore del mezzo lo porti fino alla zona prevista per la sosta controllata. con l'avvertimento di evitare fermate lungo il percorso fino a tale zona.
- A trasferimento avvenuto (carico giunto nell'area di sosta controllata), si è informato di quanto accaduto il personale allontanato che ha potuto riprendere la propria attività.
- Si sono riattivati gli accessi all'impianto.

NOTE:

ALLEGATI:

1. reports nuclear meter
2. formulario/Gita

L'addetto alla Pesa
Nominativo e firma